



STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM Z2 I STREFA BEZPIECZEŃSTWA

R = 1.5 m we wszystkich kierunkach od otworów normalnie zamkniętych, od pokrywy od zaworów do napełniania i poboru gazu, od zaworów bezpieczeństwa i reduktorów gazu.

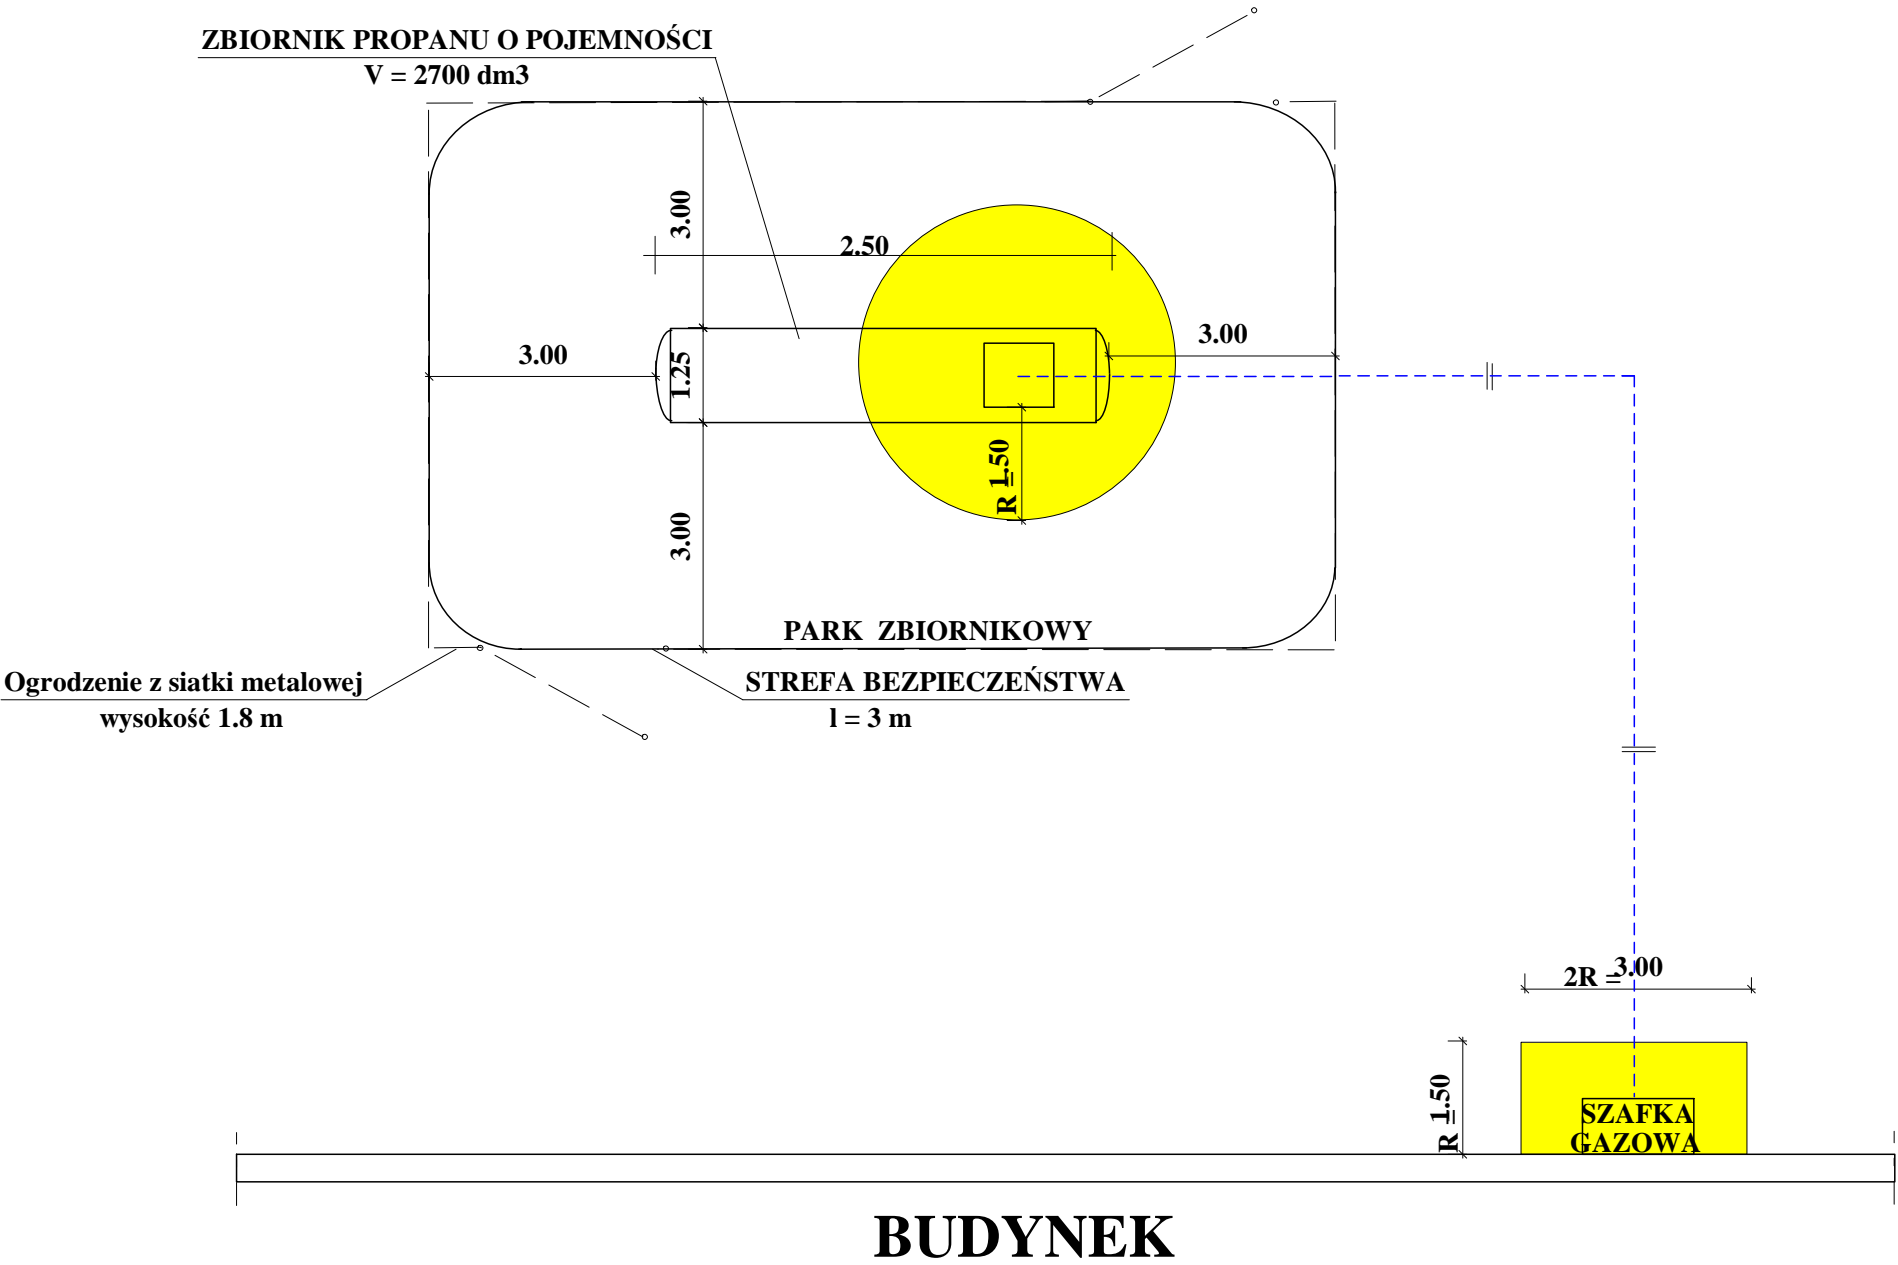

	Projektant: mgr inż.Grażyna Sykała	Instalacja gazowa na propan - część doziemna oraz wewnętrzna, ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 do budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Krynice gmina Trzcianne, dz. nr geod. 36/1 obręb 8.	Skala %	Podpis
	Nr upr. BŁ /24/87, BŁ/283/89		Data 29 wrzesień 2020	Nr arkusza Rys. 2
	Strefy zagrożenia wybuchem Z2 i strefa bezpieczeństwa			