


ZK1+TLP


WGPPOŻ

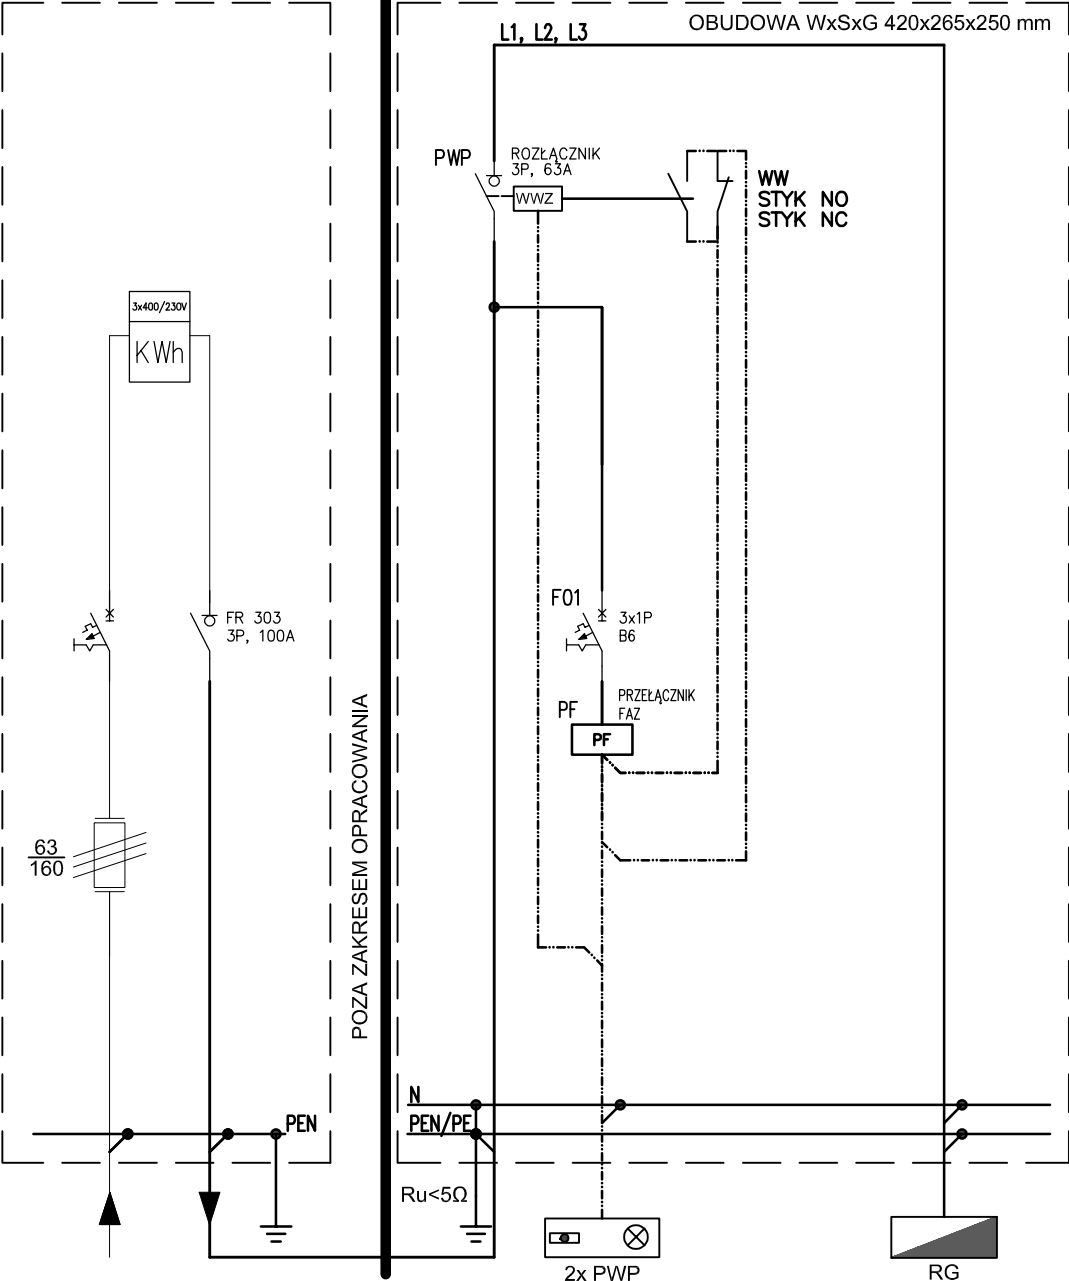

Numer obwodu	-	-	Przyciski PPOŻ=PWP	WGPPOŻ/RG
Opis	Złącze kablowe ZK1+TLP	Główny wyl. prądu PWP	-	Zasilanie budynku
Moc [kW]/Prąd [A]	-	63 A	-	Pi=96,6kW/Ps=33,8kW
Przewód	-	YKYżo 0,6/1 kV 4x35 mm	HDGs 300/500 V 5x1 mm	YKYżo 0,6/1 kV 5x35 mm/DVK75
Nazwa obwodu	-	Zasilanie szafki WGPPOŻ ze ZK1+TLP	Wyłączenie PPOŻ budyńku	Zasilanie rozdzielni RG z szafki WGPPOŻ


SCHEMAT UKŁADU WYŁĄCZENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO BUDYNKU

H1- CZERWONY - STAN DOZORU (OBECNOŚĆ NAPIĘCIA W BUDYNKU)
H2 - ZIELONY - STAN URUCHOMIENIA - ZADZIAŁANIE WYŁĄCZNIKA PPOŻ (BRAK NAPIĘCIA W BUDYNKU)

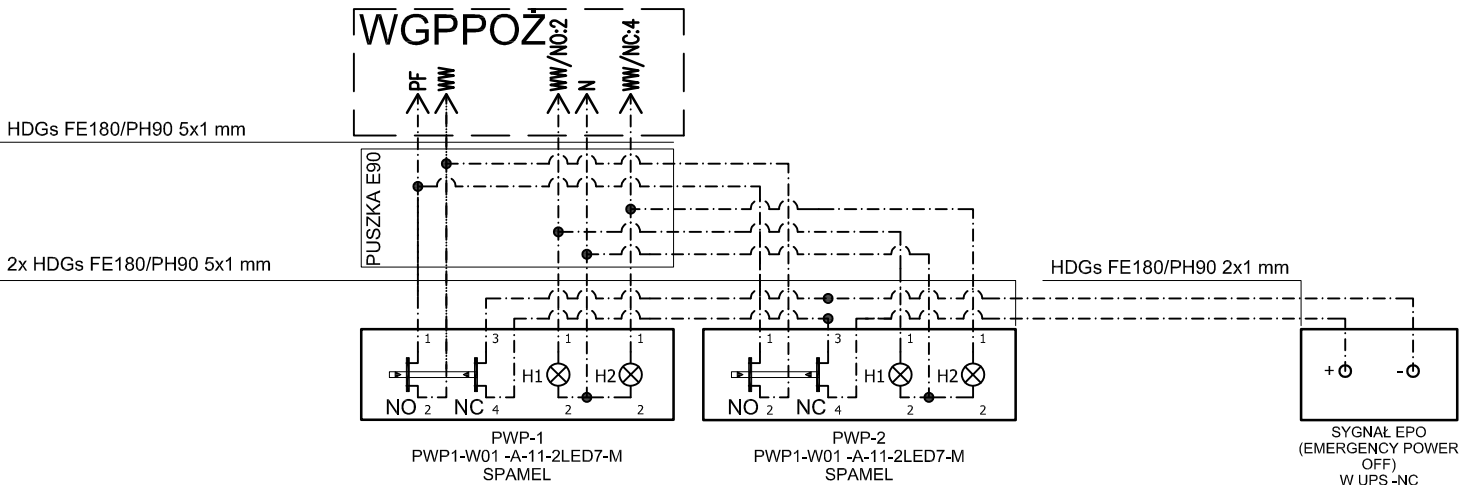

SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci TN-S 400/230V

OBUDOWA WxSxG 420x265x250 mm

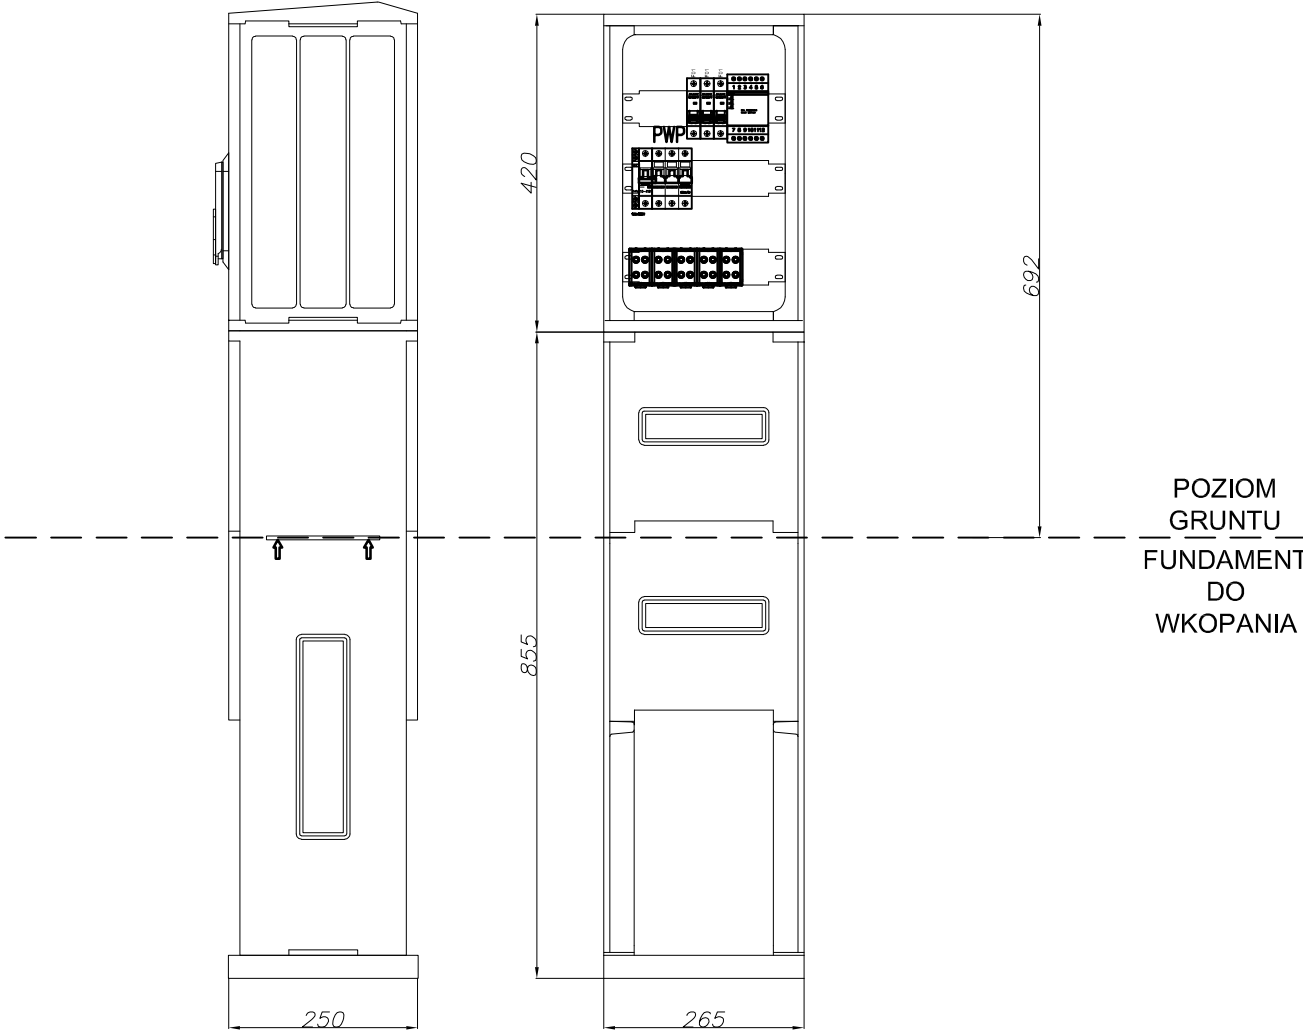



ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok
tel. 666 328 625, email: biuro@elektris.eu
NIP: 542-298-63-74 REGON: 360955697
www.elektris.eu

PIOTR BARTOSZEWICZ

Nazwa obiektu budowlanego	GMINNE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH W TRZCIANNEM			
Inwestor	GMINA TRZCIANNE UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 19-104 TRZCIANNE			
Lokalizacja	TRZCIANNE, UL. WOJSKA POLSKIEGO			
Nr. ewid. gruntu	54/5			
Tytuł rysunku	SCHEMAT SZAFKI WYŁĄCZNIKA PRZECIWPÓŻAROWEGO WGPPOŻ			
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Projektant	mgr inż. Piotr Bartoszewicz PDL/0129/POOE/14	PODPIS:	Data	Skala
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Goliński PDL/0073/PWBE/17	PODPIS:	08.08.2021	Nr rys.
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.), POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E. Dokumentację opracowano w Biurze ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz przy użyciu programu AutoCAD LT 2015, nr licencji 558-22891374				