
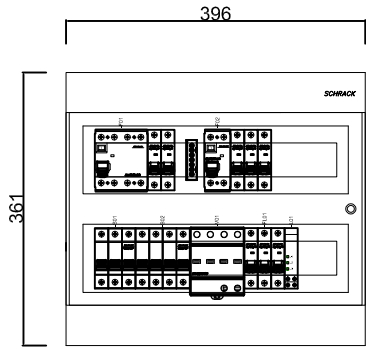


L1,L2,L3

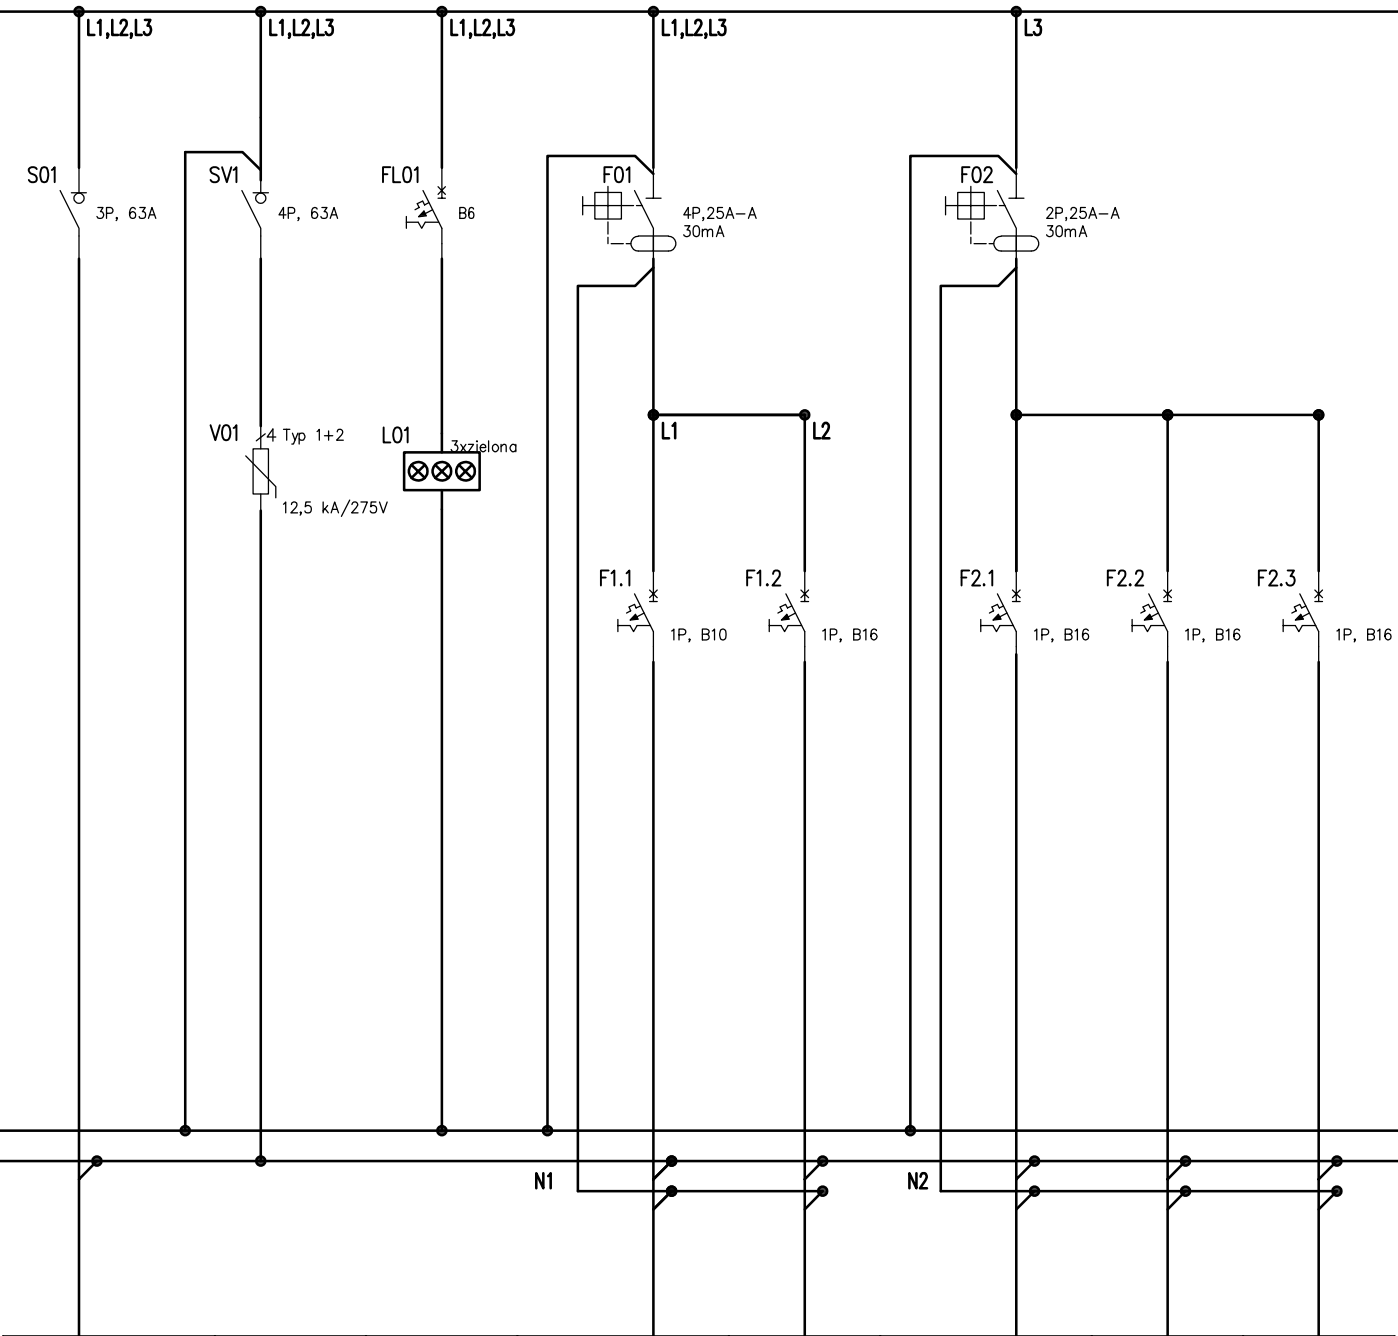

Tablica bezpiecznikowa TK:
- 2x18 modułów,
- wykonanie n/t,
- IP40,
- II klasa izolacji,
- zasilanie tablicy od dołu,
- odejścia obwodów do dołu.

| |
|-------------------|
| Numer obwodu |
| Opis |
| Moc [kW]/Prąd [A] |
| Przewód |
| Nazwa obwodu |

LSW
SZYNA WYRÓWNAWCZA KOTŁOWNI
GSW
GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWCZA
BUDYNKU
FeZn 30x4
FeZn 30x4
Ru<5Ω

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RG/TK | – | – | O1 | G1 | G2 | PP1 | PP2 |
| Zasilanie TK | Ochr. przeciwprzep. | Kontrola napięcia | – | – | – | – | – |
| P=4,0kW/PS=4,0kW | – | – | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| YKYżo 0,6/1kV 5x6 mm | – | – | YDYżo 3x1,5 mm | YDYżo 3x2,5 mm | YDYżo 450/750V 3x2,5 mm | YDYżo 450/750V 3x2,5 mm | YDYżo 450/750V 3x2,5 mm |
| Zasilanie tablicy TK | – | – | Oświetlenie pom. kotłowni | Gniazda pom. kotłowni | Gniazdo rozdzielacza | Zasilanie pompy | Zasilanie pompy |

| |
|--------------------------|
| P= 4,0 kW |
| K= 1,0 |
| Ps= 4,0 kW |
| cos φ= 0,92 |
| I _{max} = 6,3 A |

SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci TN-S 400/230V

elektris
PIOTR BARTOSZEWICZ

ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok
tel. 666 328 625, email: biuro@elektris.eu
NIP: 542-298-63-74 REGON: 360955697
www.elektris.eu

| | | | | | |
|--|--|---------|------------|------------------------|---------|
| Nazwa obiektu budowlanego | GMINNE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH W TRZCIANNEM | | | | |
| Inwestor | GMINA TRZCIANNE UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 19-104 TRZCIANNE | | | | |
| Lokalizacja | TRZCIANNE, UL. WOJSKA POLSKIEGO | | | | |
| Nr. ewid. gruntu | 54/5 | | | | |
| Tytuł rysunku | SCHEMAT TABLICZY KOTŁOWNI - TK | | | | |
| Stadium | PROJEKT WYKONAWCZY | | Branża | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | |
| Projektant | mgr inż. Piotr Bartoszewicz PDL/0129/POOE/14 | PODPIS: | Data | Skala | Nr rys. |
| Sprawdzający | mgr inż. Paweł Goliński PDL/0073/PWBE/17 | PODPIS: | 08.08.2021 | --- | E-13 |
| DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.), POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E. Dokumentację opracowano w Biurze ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz przy użyciu programu AutoCAD LT 2015, nr licencji 558-22891374 | | | | | |